



140 years
anniversary

京都 堀川下立売

鳴海餅本店

鳴海餅本店


8月度「換気」月報

おたのもうします



株式会社鳴海餅本店
COVID-19対策推進室

1, 令和2年8月度のCO2平均値推移

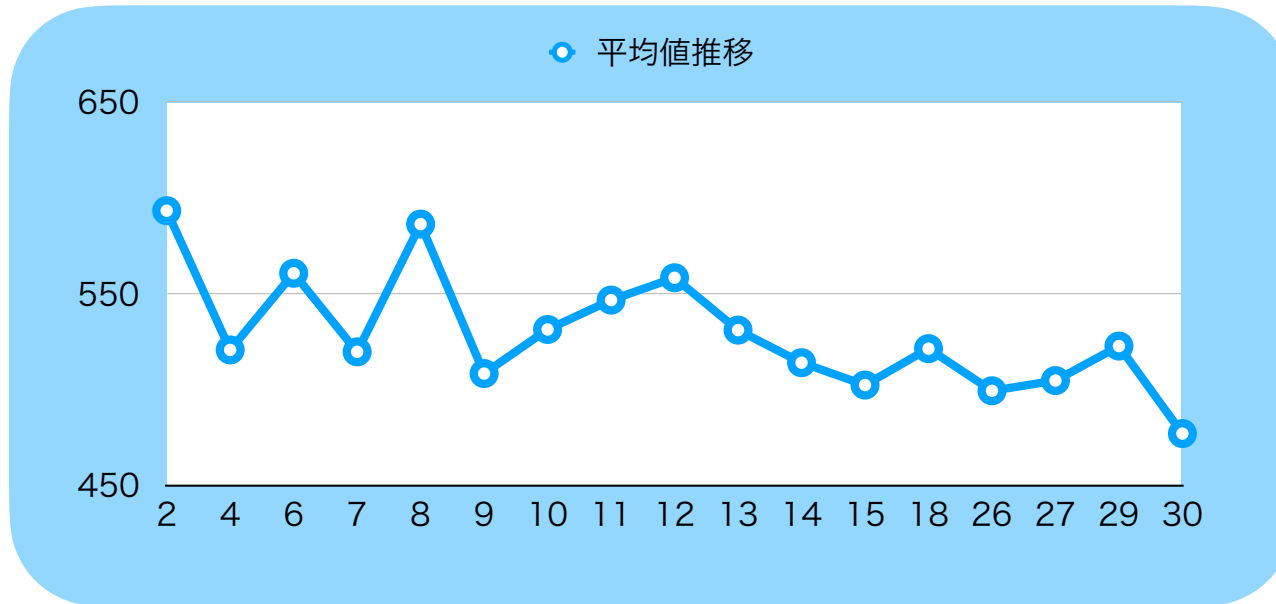

時間別計測値

	最高値	平均値
朝	737	587
昼	567	500
夕	570	501
全体	625	529

~総括~

CO2濃度測定の結果、最高値及び平均値のいずれにおいても建築物衛生法が規定する基準値1,000ppmを上回ることはありませんでした。したがって、本店は三密要件の一つ「密閉空間」には当たらず、定期的な換気が行われていると考えられます。今後は、本期間中の最高値である737ppmを一つの基準とし、800ppmを「アラート1」950ppmを「アラート2」とする換気警戒基準を新たに設定し、継続的に換気を実施しながら、効果的な感染拡大防止策を実施して参ります。



2,令和2年8月度のCO2濃度

R2.8

日付	朝	昼	夕	av
2	682	548	550	593
4	554	512	496	521
6	592	560	530	561
7	580	439	540	520
8	643	546	570	586
9	431	562	532	508
10	517	524	553	531
11	618	567	455	547
12	737	447	491	558
13	704	437	452	531
14	601	441	500	514
15	559	498	450	502
18	643	477	444	521
26	472	532	494	499
27	551	431	532	505
29	553	549	466	523
30	541	424	466	477
av	587	500	501	529

今月のアラート発生日数は…

0日

うちアラート1(800ppm以上)は…

0回

うちアラート2(950ppm以上)は…

0回

でした!



* 「●」は定休日なので未測定です。

3,次月の目標は…

- ①数値記録の習慣化と基準値の継続的見直し
- ②平均値より高い数値が見られる日の原因究明
- ③Twitterでの「CO2濃度」報告開始

の3つです!!

