



140 years
anniversary

京都 堀川下立売

鳴海餅本店

鳴海餅本店

9月度・換気月報


おたのもうします



株式会社鳴海餅本店
COVID-19対策推進室

1,令和2年9月度のCO2平均値推移

○ 平均値推移

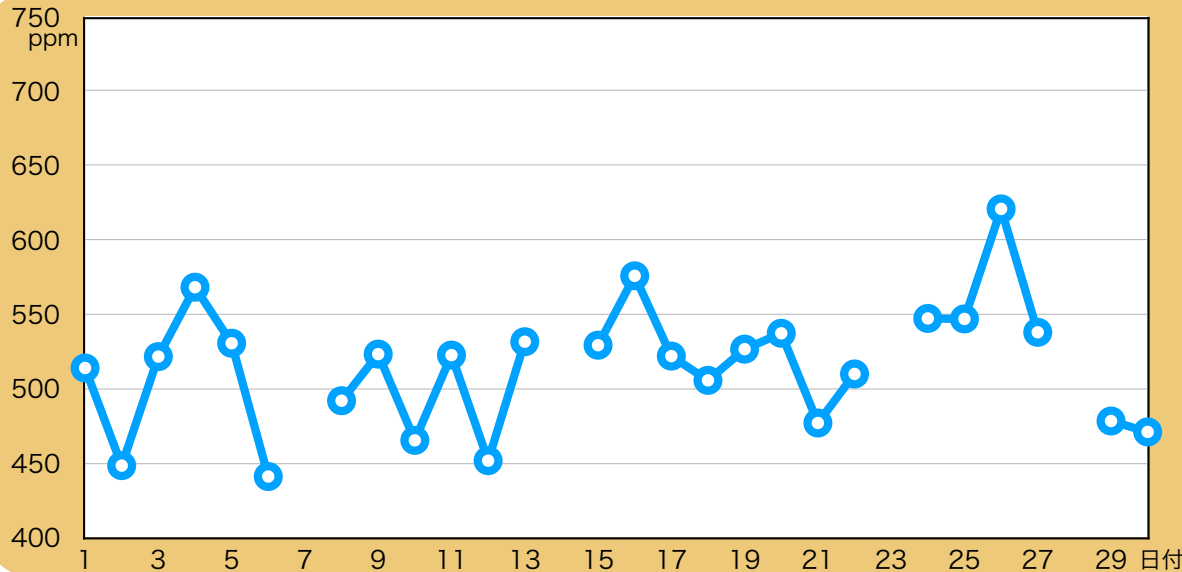

時間別計測値

	最高値	平均値
朝	671	557
昼	706	499
夕	571	491
全体	649	516

~総括~

9月の測定結果も前月と同じく、CO2濃度において建築物衛生法の基準値である1,000ppmを超える数値は計測されず、前回設定した換気警戒基準を超える数値も計測されませんでした。

結論としては、前月に引き続き換気を実施できたと考えられます。

また、朝方に数値が高い傾向が見られる事が判明いたしました。

原因は今のところ定かではありませんが、工場が発生した空気が店側へ流れ込み滞留している可能性が考えられます。念のため、営業開始前に換気を実施し、引き続き感染対策としての換気を徹底して参ります。



2, 令和2年9月度のCO2濃度推移

日付	朝	昼	夕	av	
1		639	443	460	514
2		443	450	452	448
3		500	494	571	522
4		655	634	416	568
5	671		475	446	531
6		453	448	422	441
7	●	●	●	●	
8		555	476	445	492
9		568	486	516	523
10		512	452	432	465
11		539	479	550	523
12		474	434	447	452
13		531	518	546	532
14	●	●	●	●	
15		576	455	557	529
16		572	644	512	576
17		501	523	542	522
18		580	475	462	506
19		572	554	454	527
20		532	488	592	537
21		464	477	490	477
22		586	463	481	510
23	●	●	●	●	
24		637	500	505	547
25		602	532	507	547
26		623	706	534	621
27		707	427	480	538
28	●	●	●	●	
29		535	452	448	478
30		446	477	490	471
av		557	499	491	515

今月のアラート発生日数は…

0日

うちアラート1(800ppm以上)は…

0回

うちアラート2(950ppm以上)は…


0回

でした!



* 「●」は定休日なので未測定です。

3,本店来店者数とCO2平均濃度との相関関係について

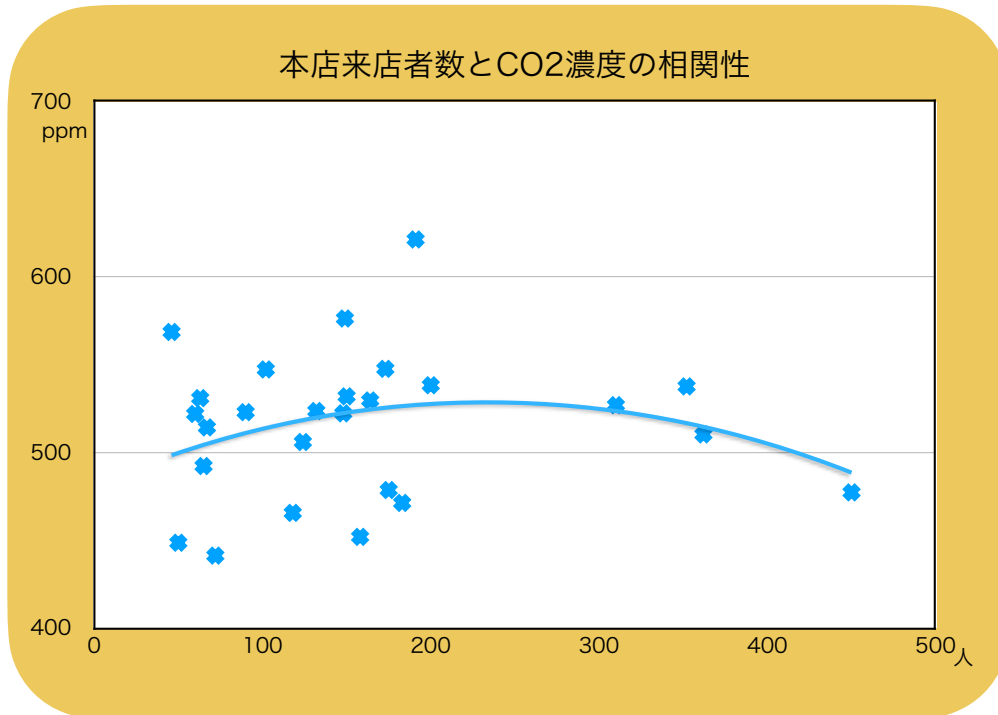

今回、本店へご来店されたお客様の人数とCO2濃度の関係性についてのモニタリングを追加で実施いたしました。

結果、200人程度までは正の相関性が見られる物の、300人を境に負の相関傾向が現れる事が示されました。

これは、来店時のドアの開閉が起因していると思われます。ただ、裏を返せば滞留した空気がお客様方向に流れている可能性がありますので、感染対策としてドアの開閉によらない換気方法も講じる必要があると考えられます。

また、今回のCO2数値は1日の平均値を元にして、今回は1時間毎の来店者数とCO2の数値で相関性のモニタリングを実施する予定です。



4,次月の目標は…

- ①700ppm以上の数値が出ないようにこまめな換気を実施
- ②1時間毎の来店者数とCO2濃度のモニタリング調査

の2つです!!

